
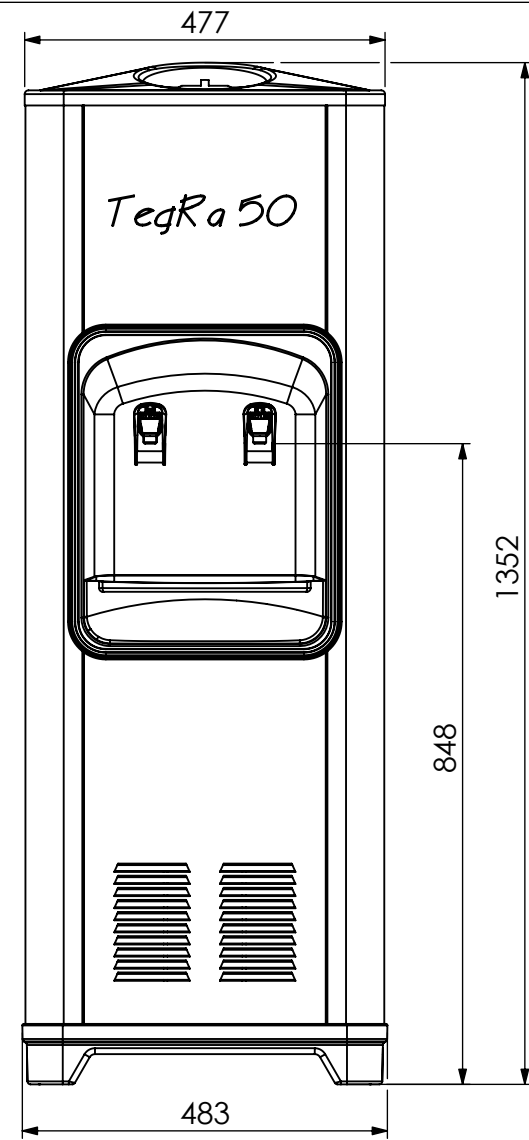
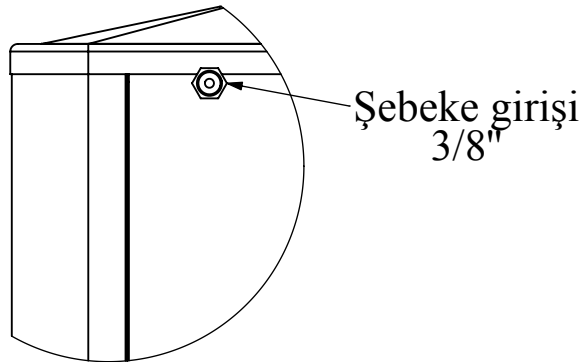
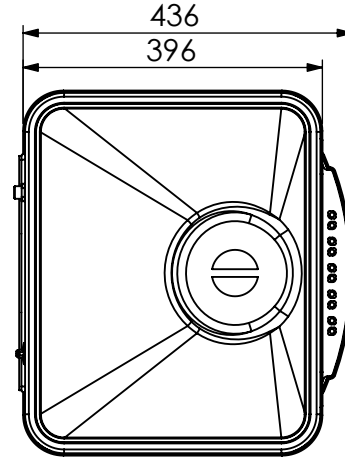
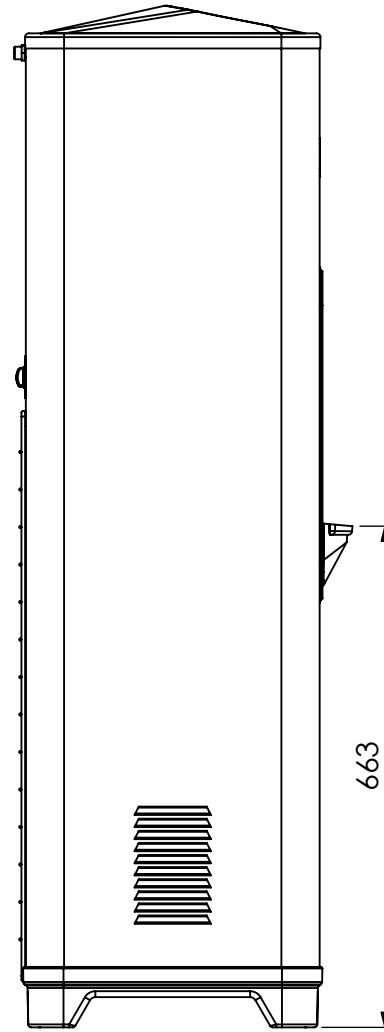


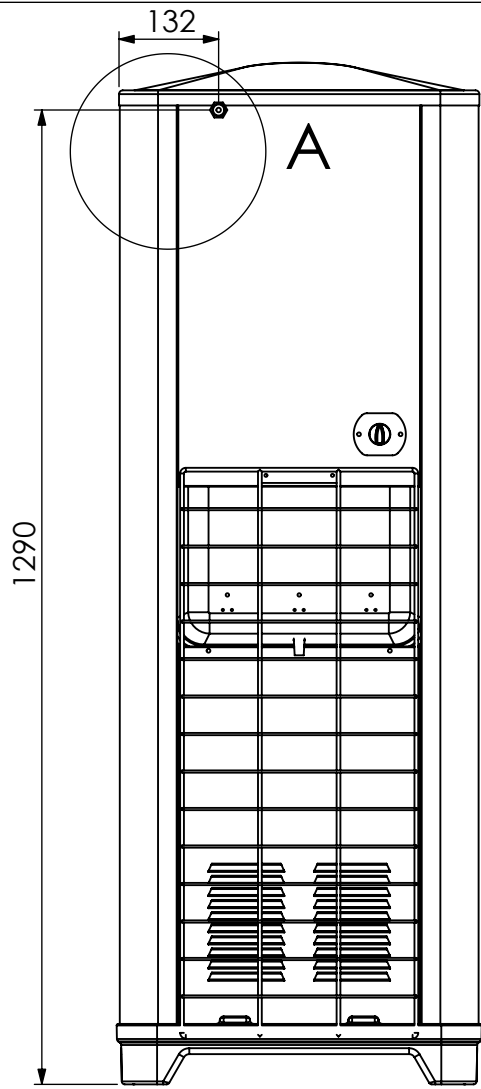

Not: Pis su çıkışı için damlalık haznesine; motor dairesinden çıkarılarak pis su gider tesisatına bağlanılmak üzere 1/2" ölçüsünde ve ~0,8 m uzunluğunda hortum takılmaktadır.

C.SP-T50
TEGRA 50 SOĞUK SU SEBİLİ

Çizen:	Z.Şenel	Tarih
Kontrol:	T. HOŞKAL	01.12.2005

tekno grand
Soğutma San. ve Tic.Ltd.Şti.