


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

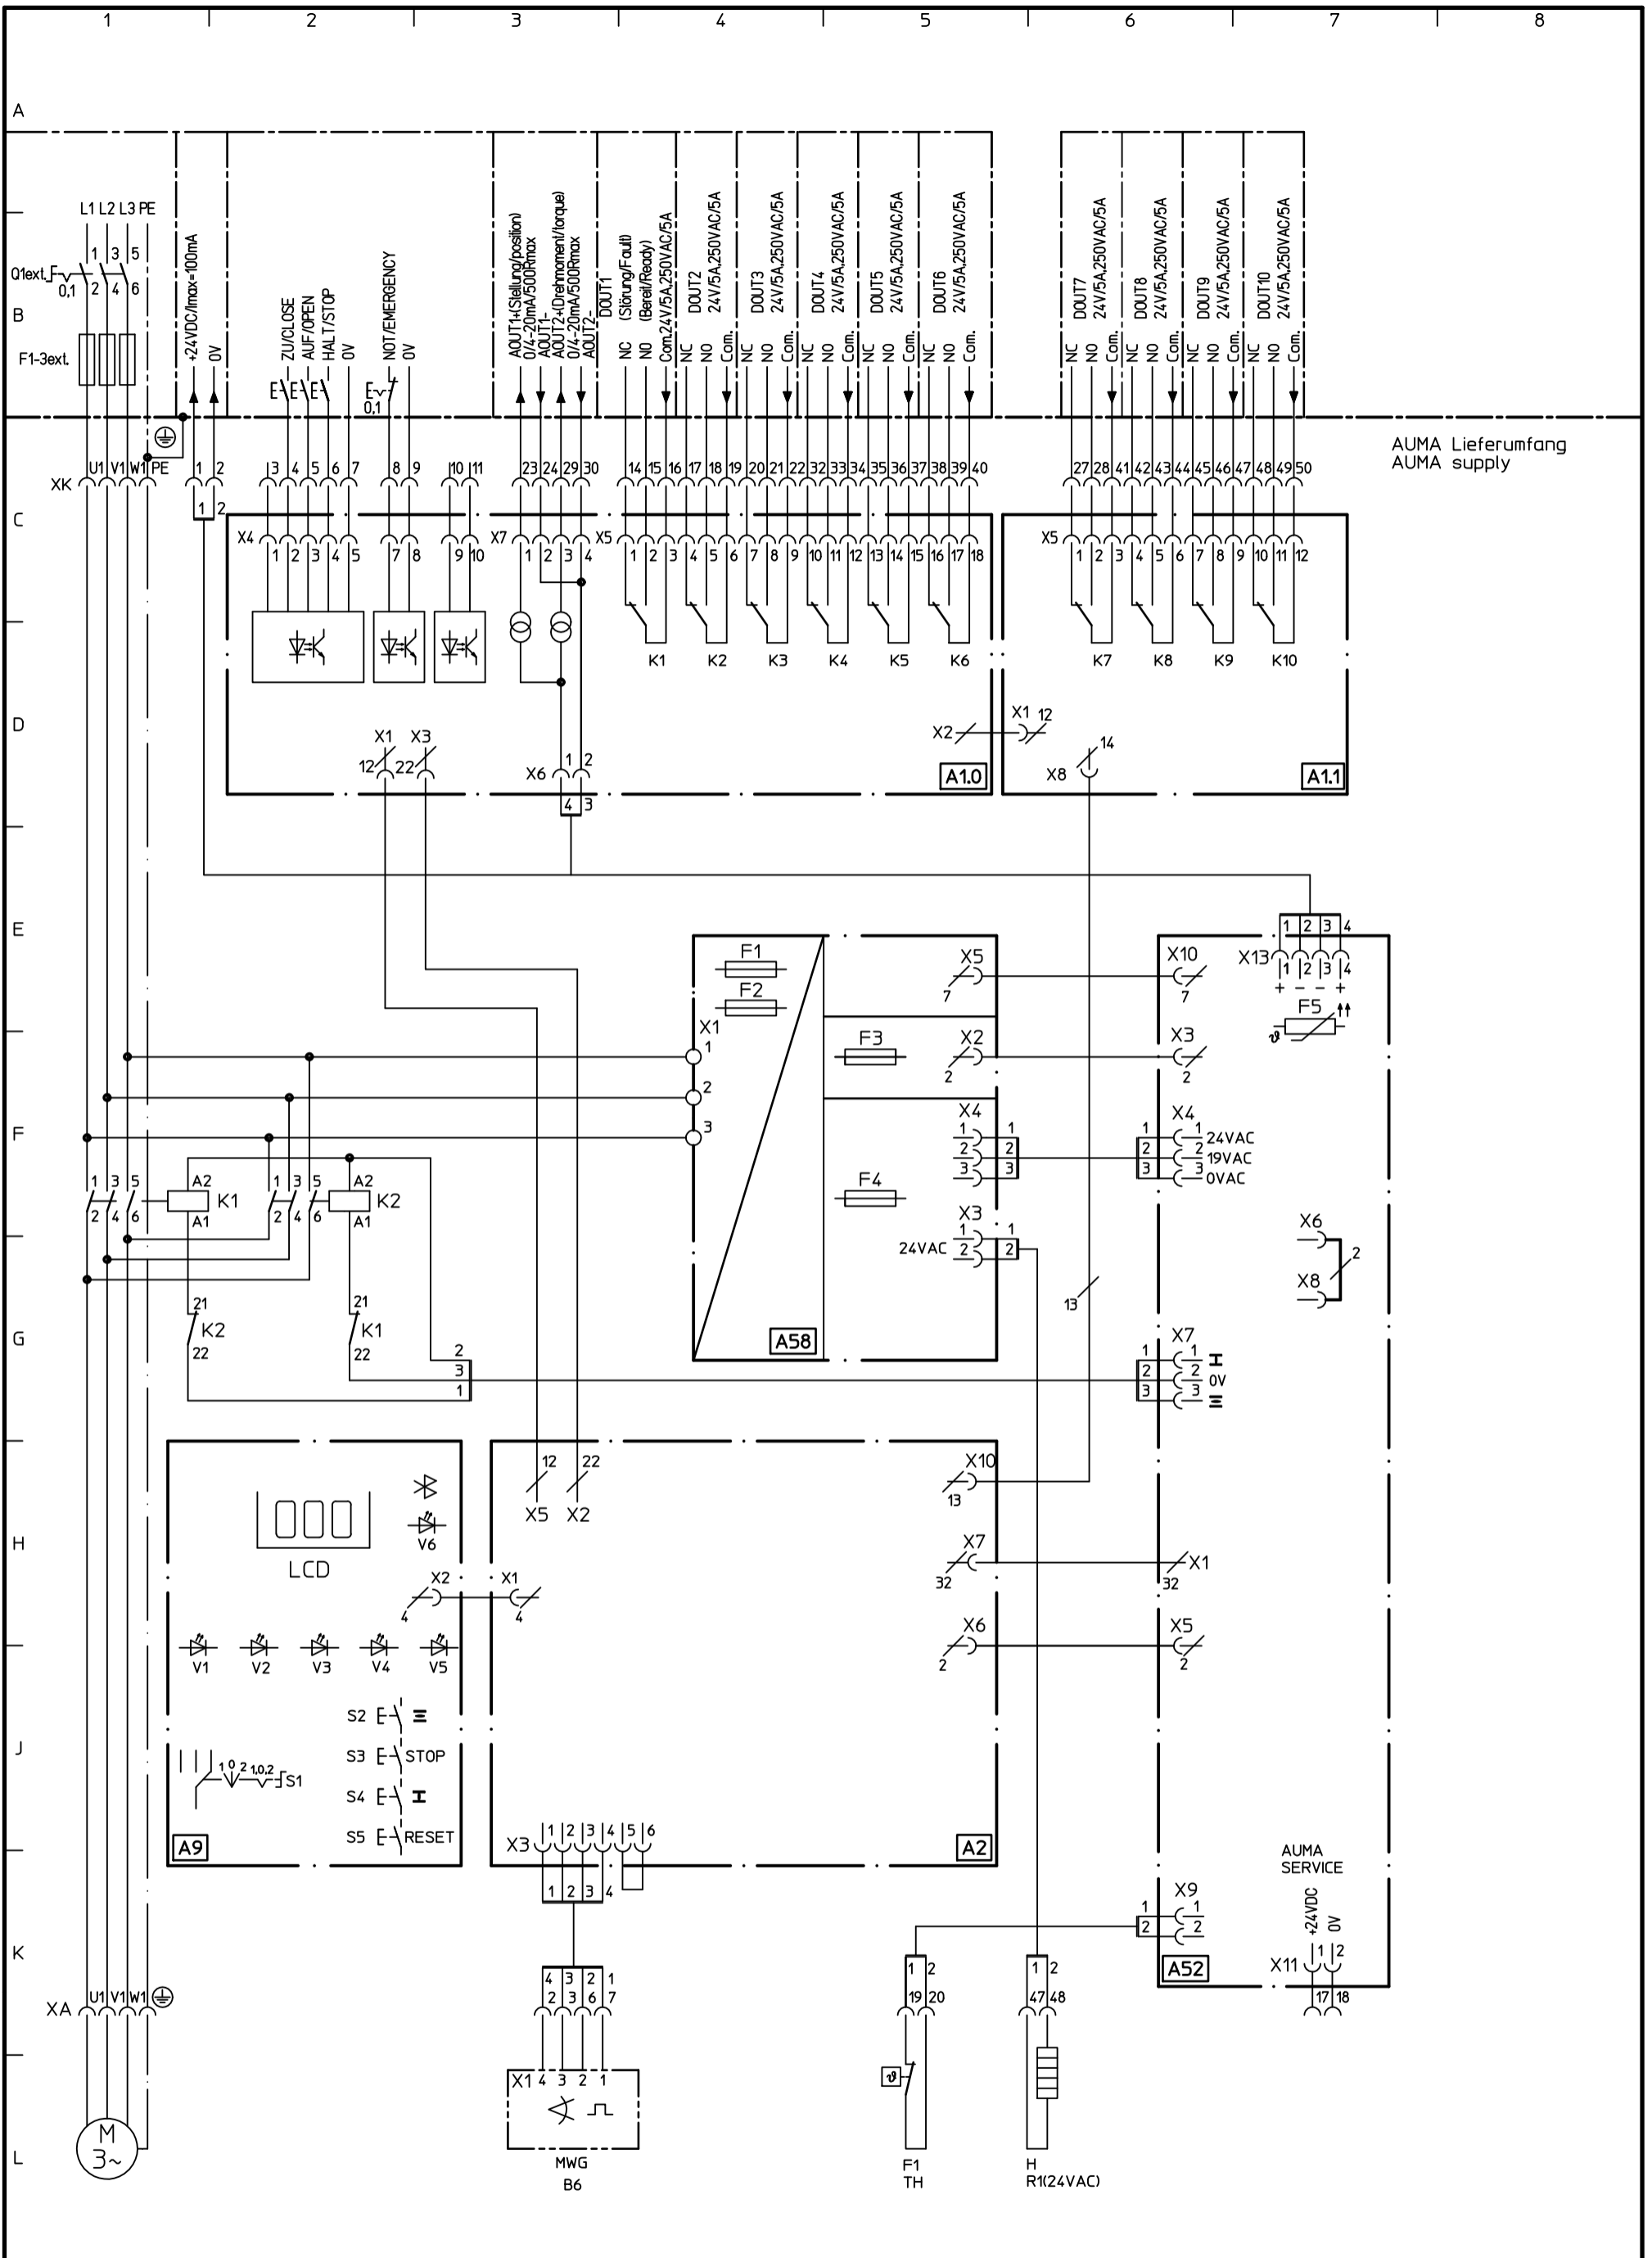


Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen / Käfigzugfederklemmen verwendet !
 For explosion-proof actuators terminals / cage clamps are used instead of plug / socket connector !

03	733/09	2012-10-11	Mon	Datum	2012-10-11
02	2010/141	2010-09-21	Mey	Bearb.	Montaire
01	733/09	2010-07-07	Mon	Gepr.	Montaire
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Montaire
Anlage					

auma[®]
 AUMA Riester GmbH & Co. KG

TPCA-0A4-1C1-A000 TPA00R100-011-000		
Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer
		Projekt

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

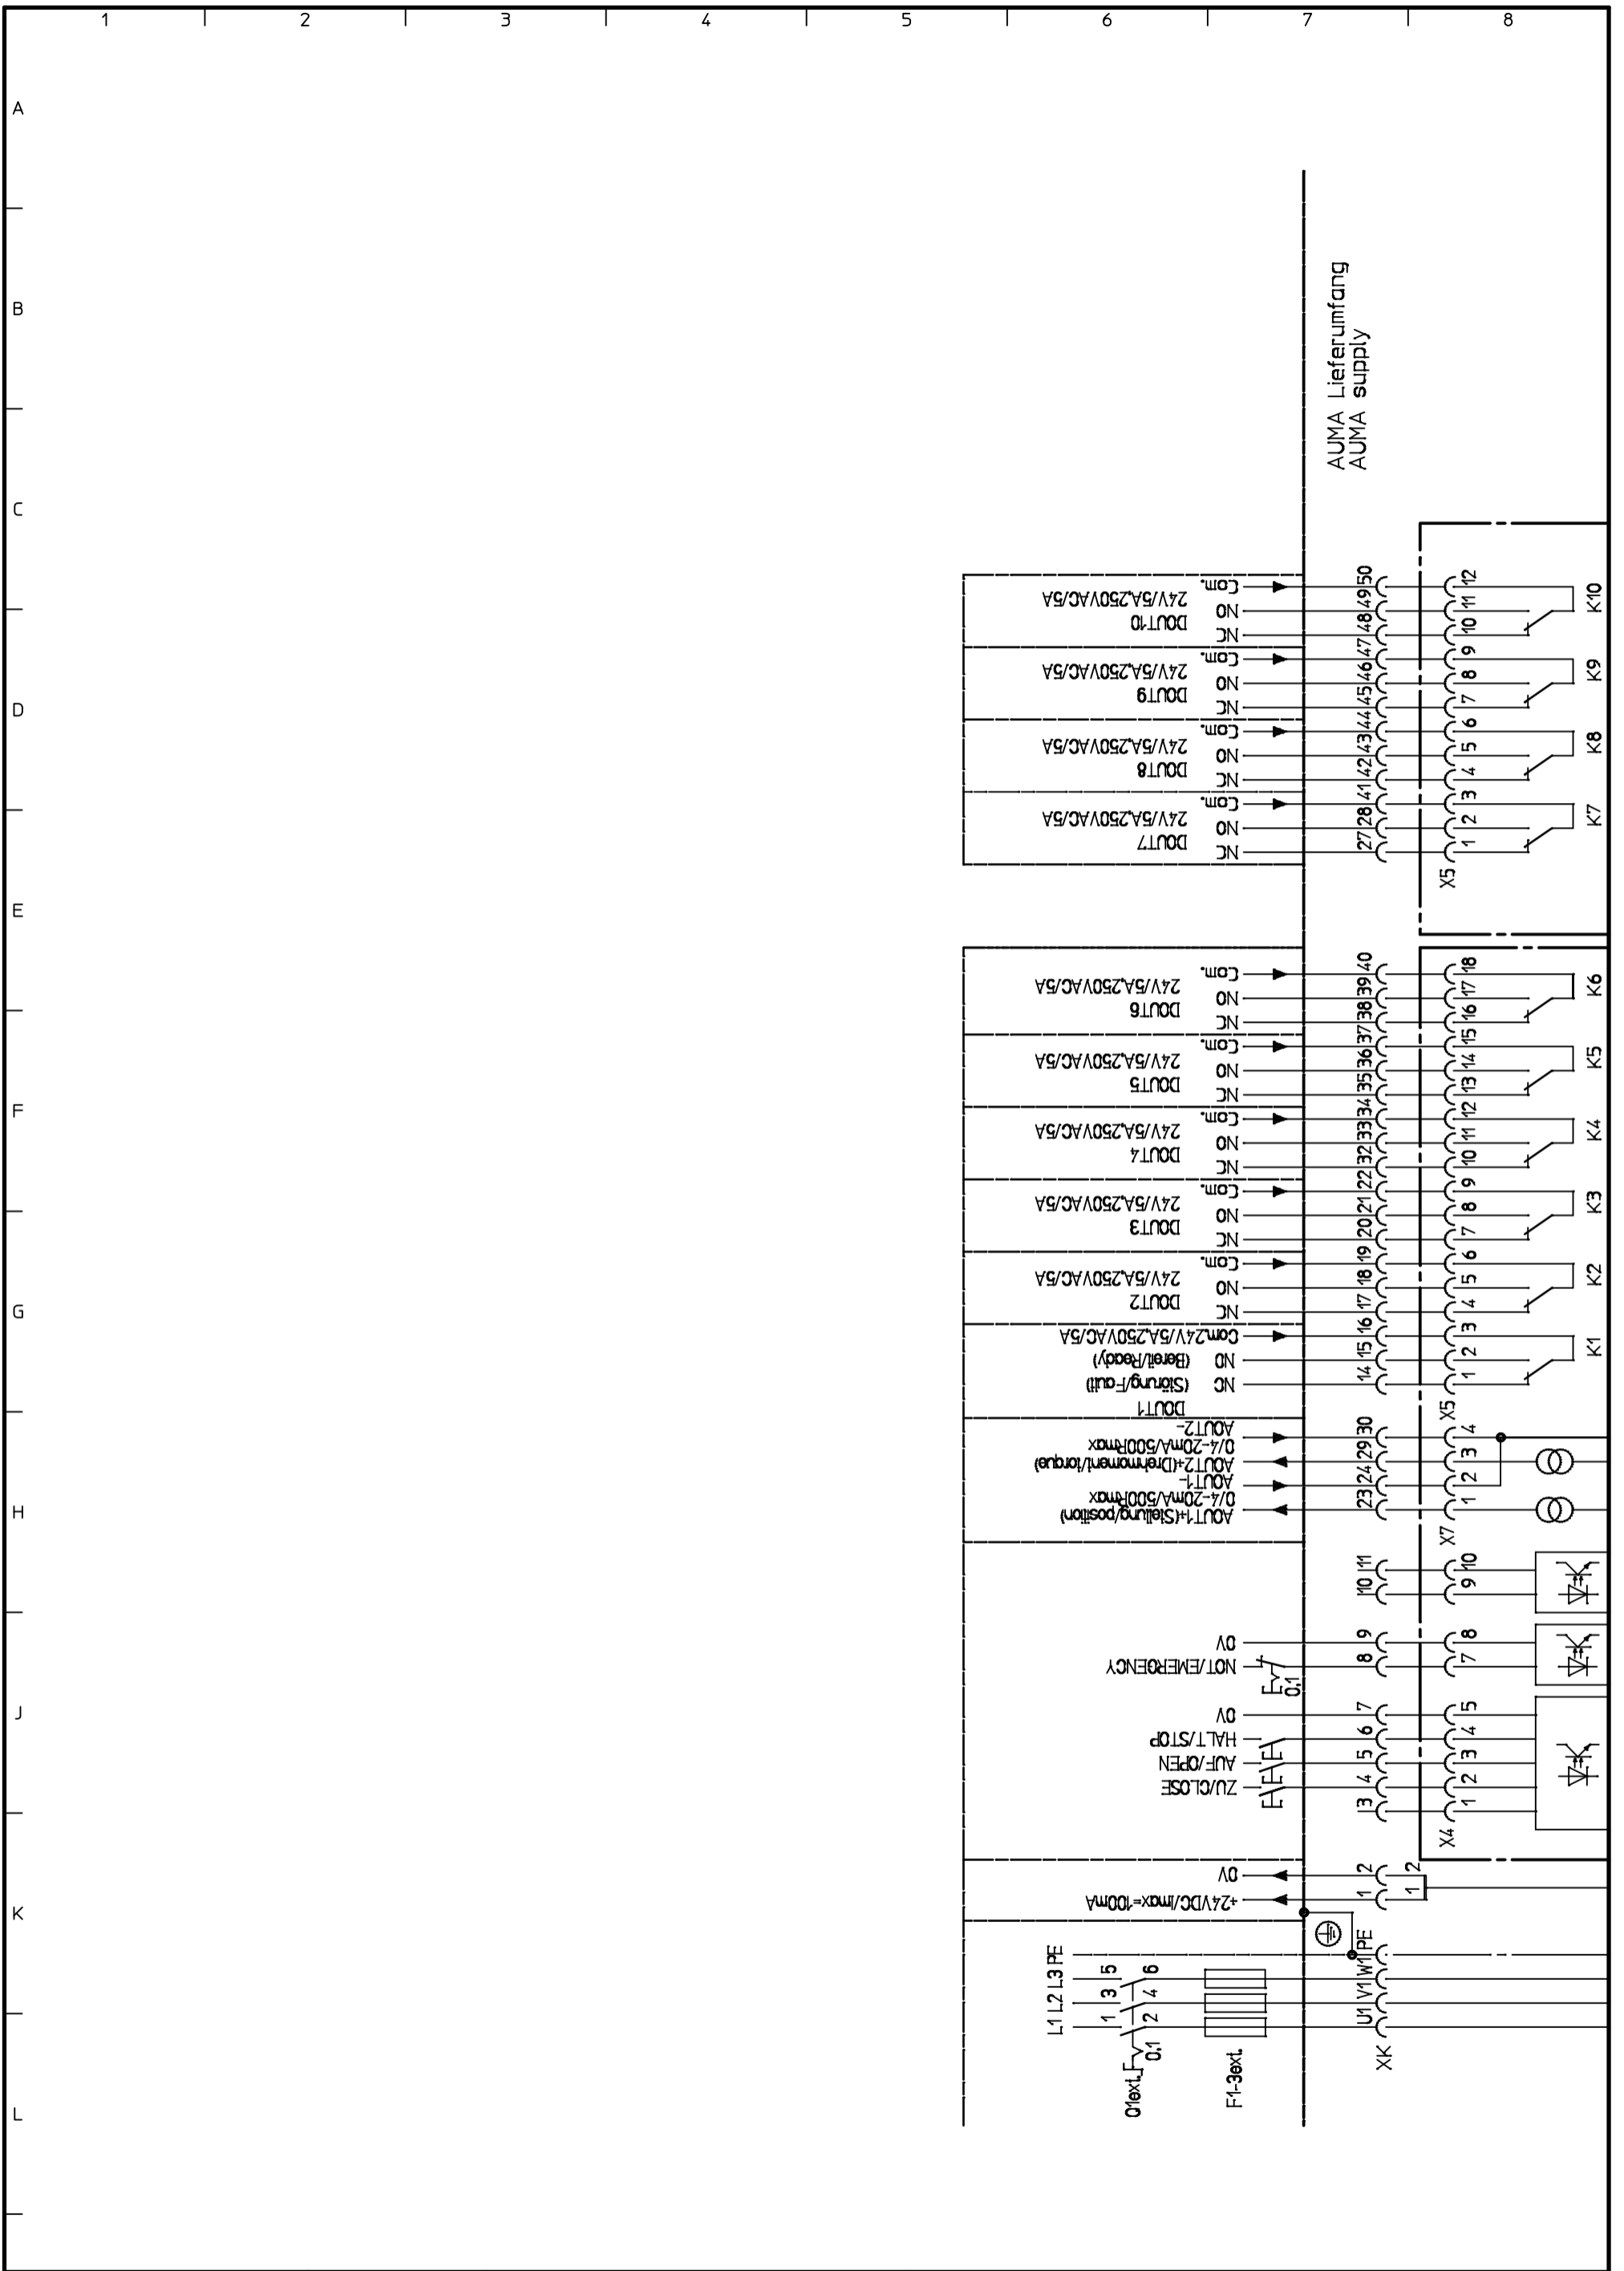

03	733/09	2012-10-11	Mon	Datum	2012-10-11
02	2010/141	2010-09-21	Mey	Bearb.	Montaire
01	733/09	2010-07-07	Mon	Gepr.	Montaire
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Montaire
Anlage					

auma[®]
AUMA Riester GmbH & Co. KG

TPCA-0A4-1C1-A000 TPA00R100-011-000		
Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer
		Projekt